

アルミ 100見込みシルバーフロント 内蔵両引き 自動ドア装置一式交換工事
見積範囲



- ①老朽劣化自動ドア装置一式撤去処分
- ②新規両引き自動ドア開閉装置
- ③新規起動センサ 内外無目付けセンサ
- ④補助センサ 補助光線センサ(対向式新設)
- ⑤上記材料交換取付調整工事一式

※本図は、現場調査報告に基づき作図しています
施工の際には確認を要します


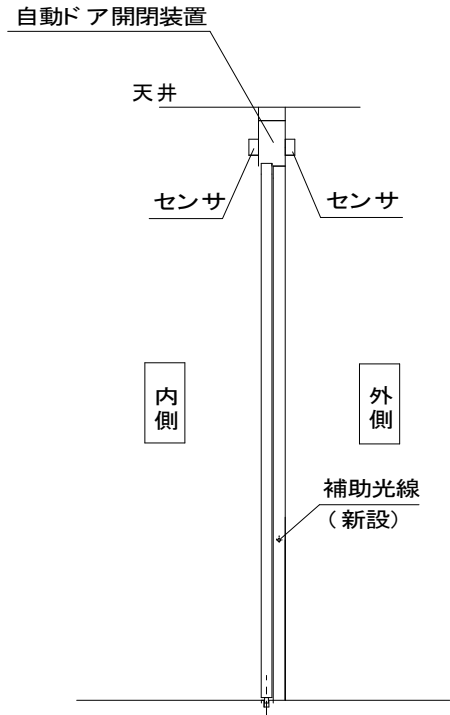



図 面 名 称	△			JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理	工事名 野田市関宿複合センター 自動ドア装置一式交換工事	設計番号	図 番 1	
平面図・姿図・縦断面図	△						野口	野口		1 20	殿				月 日
	△				NPO法人全国自動ドア産業振興会					施 工	殿				月 日
	No.	月日	訂 正 事 項												



看板

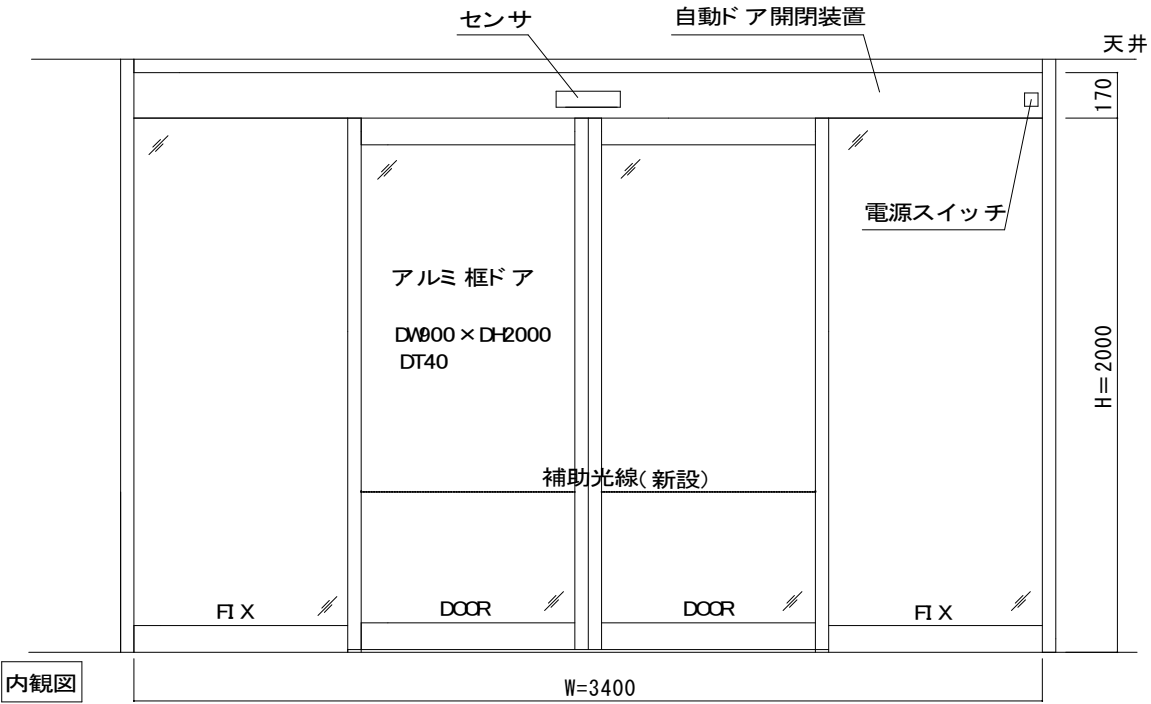

内観右側

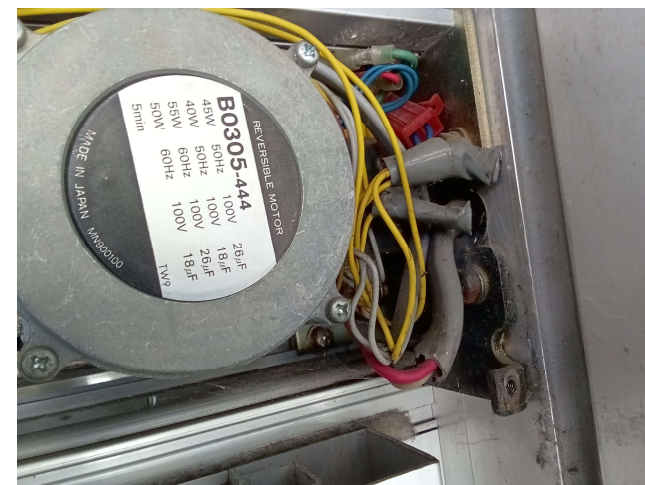

電源



内観左側



内部側 スイッチ



ビーム 無し



FIX側



FIX側

現場名	野田市関宿複合マツ		アルミ内蔵納まり調査資料	
住 所				
設置場所	図除室内部			
担当者				
既存エンジン	YKF ハイオット	交換エンジン	COS-126D-ATJ	
外側既存センサ	UX	外側センサ	CAB-215CAN □併用	
内側既存センサ	UX	内側センサ	〃 □併用	
既存補助光線	なし	補助光線	☒ 1光線 □2光線	
ドア開閉方式	☐ スライド □円形 ☐ 2重スライド □フルオープン ☐ 3重スライド	点検口寸法	縦 mm 横 mm	
		ランマ	☐ 有り □無し	
引き勝手(内観)	☐ 右引き □左引き ☒ 両引き	難易度	☐ 0.5~2.0h □2.0~3.0h ☒ 3.0~4.0h	
EN寸法	L= 8370	(現場作業時間)	☐ 4.0~5.0h □5.0~6.0h □6.0~7.0h	
フロント	☒ アルミ □ステン □スチール □木	特殊仕様	☒ 二つ割 □エンジン芯左右違う	
仕上り色	☐ ホワイ ト □HL □鏡面 ☒ シルバー □ブロンズ □ブラック □ステンカラー □つや消し		☐ 台板穴化工有り □カバーなし □重量用 □停電時解錠型 □停電時施錠型 □バッテリー開放 □バッテリー閉鎖	
ドア種類	☒ アルミ框 □強化ガラス □ステン框 □スリム框 □両面フラッシュ □片面フラッシュ □中棧付き	必要人員	☒ 1人 □2人 □3人 □4人以上	
		電 源	☐ コンセント □壁スイッチ ☒ 直結	
ドア寸法	DW 900 DH 2000 DT 40	現場状況	☒ 有人現場 □無人現場	
ドア吊元ピッチ	120 mm	障害物	☐ 有り ☒ 無し	
引き残し	90 mm	現場写真	☐ 全体 □正面 □内観 □外センサ	
ドア芯	60 mm		☐ 内センサ □補助センサ □電源 □エンジン内部(納まり)	
取付け法	☐ ビス □ボルト □溶接 □ガラスポケット □コーナピース	火気	☐ 電動グラインダー □溶接機	
		モール配線工事	☐ 有り m □無し	
※ ガラスはJISを満たしていますか？		○	備考(駐車場情報・連絡事項など)	
※ 安全距離はJISを満たしていますか？		○		
※ 保護方策を取る必要はありますか？		要・不要		
図 面 名 称		No. 月日 訂 正 事 項		JADSA
		部長 課長 設計 製図 照査 総 尺 設計監理		殿 月 日 工事名
		1/20 施 工		殿 月 日 設計番号 図 番
		NPO法人全国自動ドア産業振興会		

見込み (mm)

(mm)

(mm)

ドア芯 (mm)

(mm)



ドア厚 (mm)

見付 (mm)





内観図

フロント材質: ☐ SUS ☐ ST ☒ AL ☐ W ☐ その他()
 エンジン納まり: ☒ 内蔵 ☐ 直付
 起動センサ: 外(☒) 内(☒) その他()
 補助センサ: 外() 内() 対向・反射() 光線
 特殊仕様()

※JIS 安全距離() JIS 保護方策(要・不要)

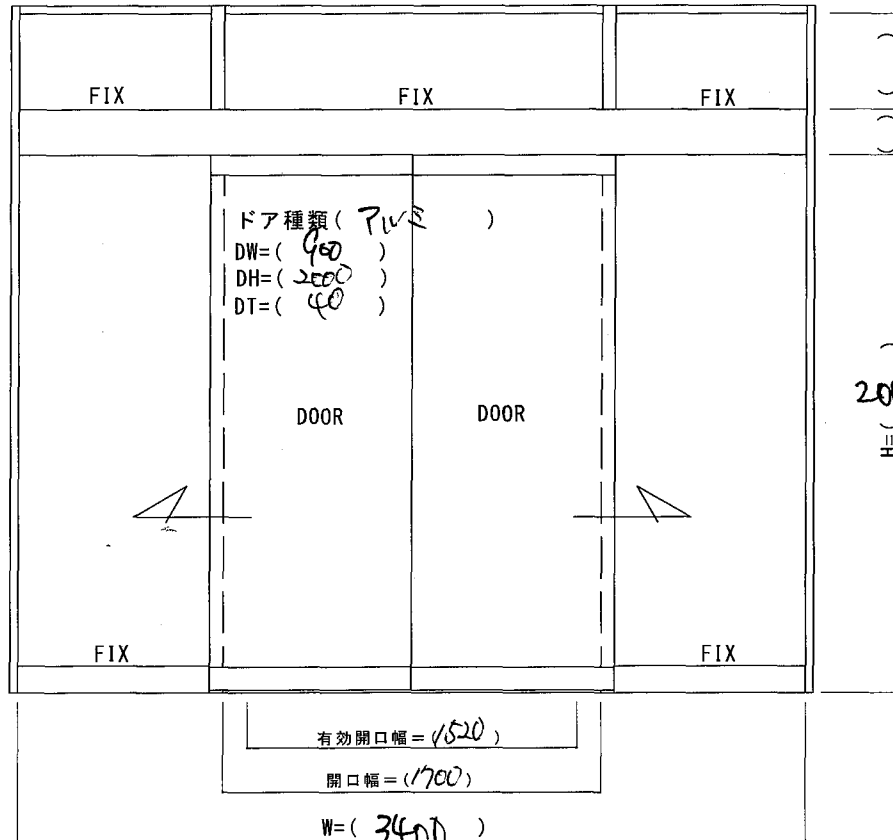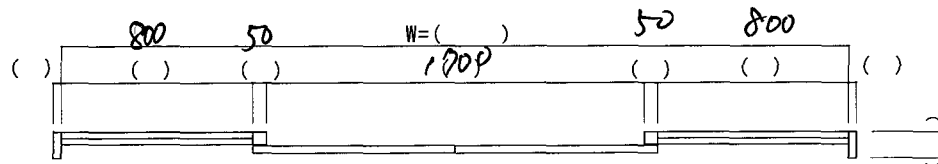

外部から電波
OK
下20871232
写真あり

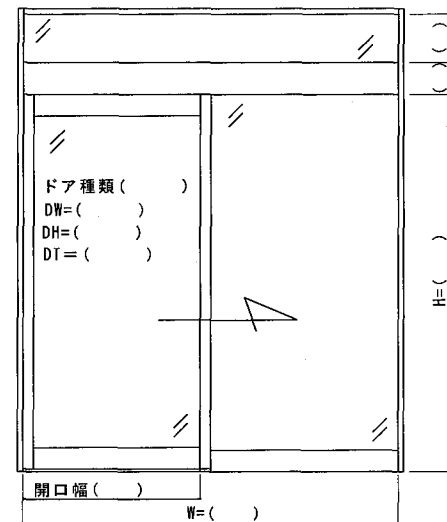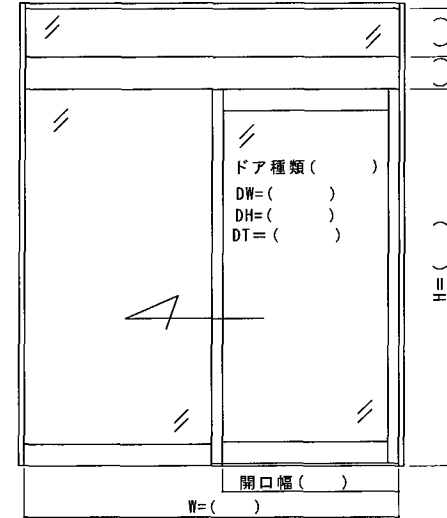

図面名称

現場調査表

No. 月日

訂正事項

JADSA

部長 課長 設計 製図 照査 縮尺 1/20
 野口
 NPO法人全国自動ドア産業振興会

設計監理

施工

殿

月 日

殿

月 日

工事名

設計番号

図番

1