
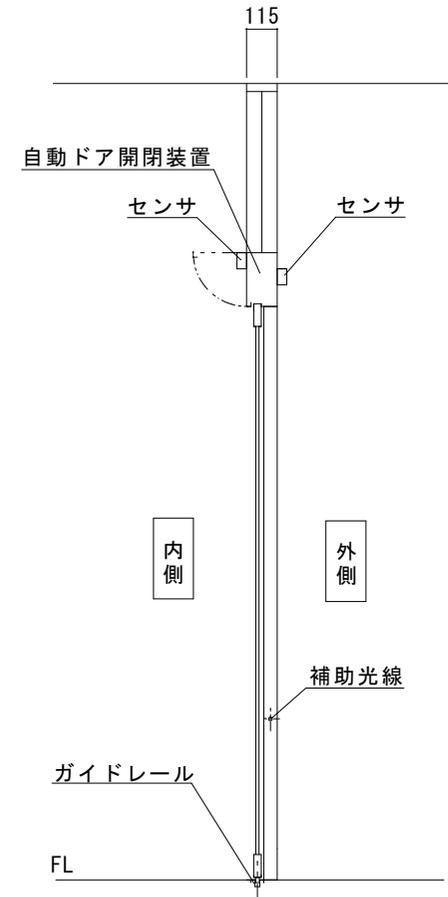


見積範囲 SUSHL内蔵納まり両引き自動ドア装置一式交換工事  
白石町健康センター

- ①老朽劣化自動ドア装置撤去処分
- ②新規両引き自動ドア開閉装置
- ③新規内外起動センサ、新規補助光線センサ
- ④上記材料交換取付調整一式

※本図は、現場調査報告に基づき作成しています。  
施工の際には確認が必要です。

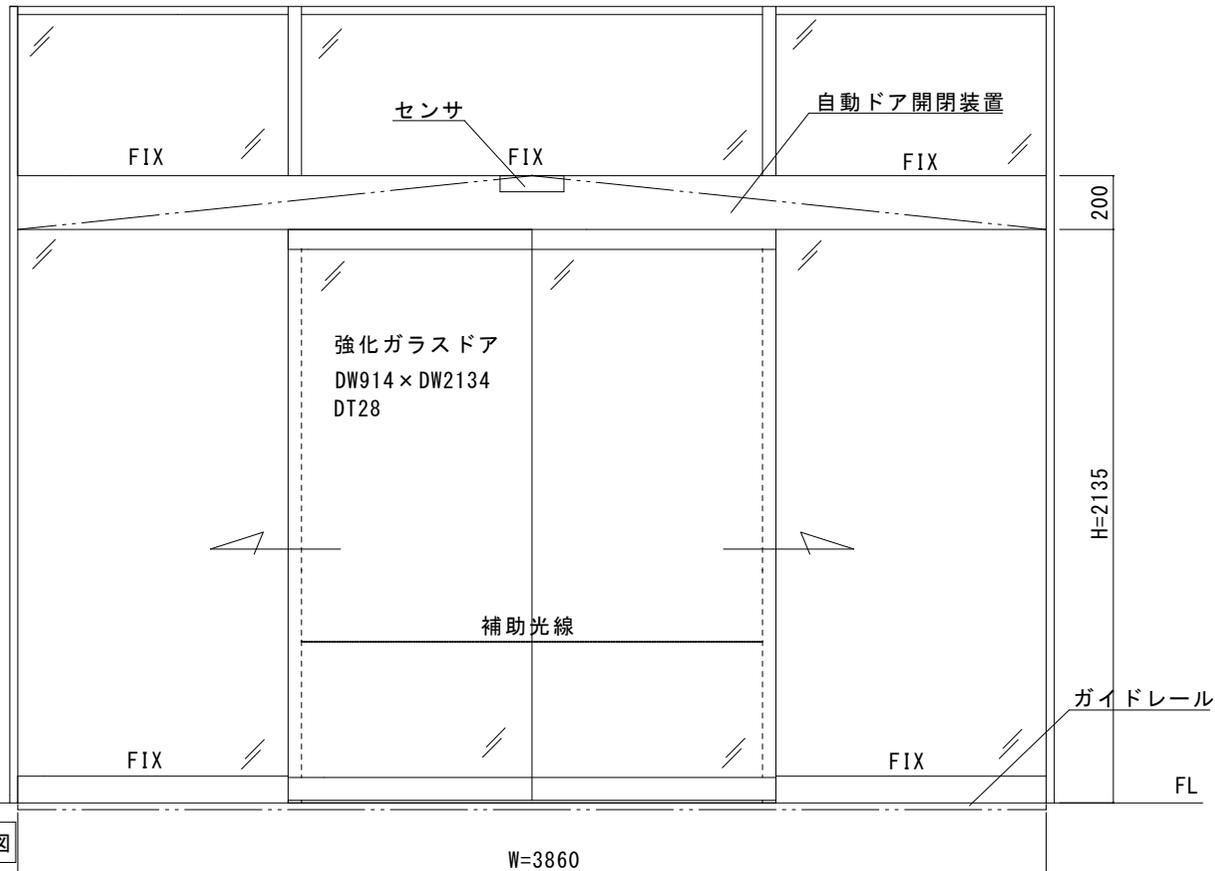

図面名称		No.		訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 白石町健康センター	
平面図・姿図・縦断面図		月日				野口	野口				1/20	施工	殿	月日
						NPO法人全国自動ドア産業振興会						設計番号	図番	1




件名：白石町健康センター  
建物外観




コメント

自動ドアフロント 外観

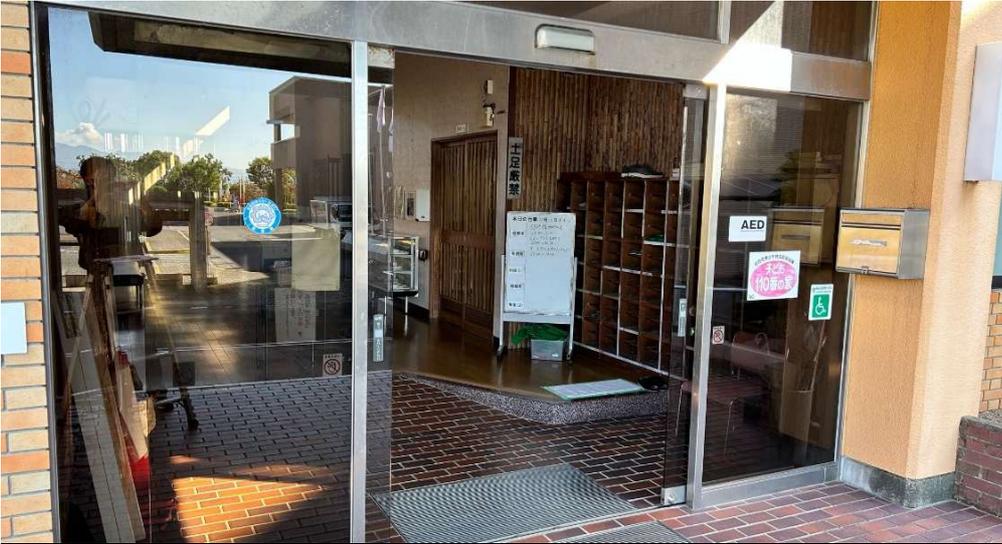

自動ドアフロント 内観

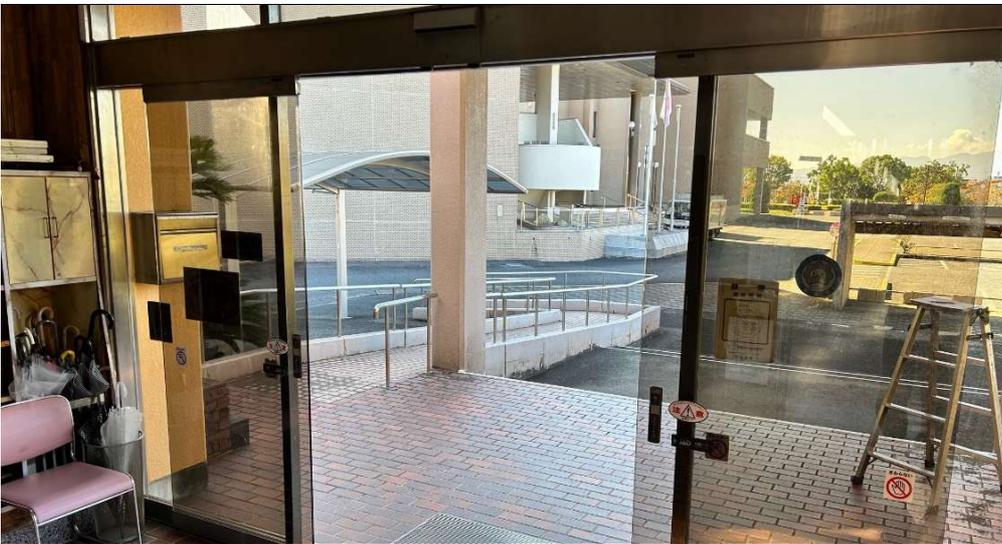

白石町健康センター

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



コメント

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



外側起動センサ




防雨カバー有

件名：白石町健康センター  
内側起動センサ



コメント

補助光線センサ

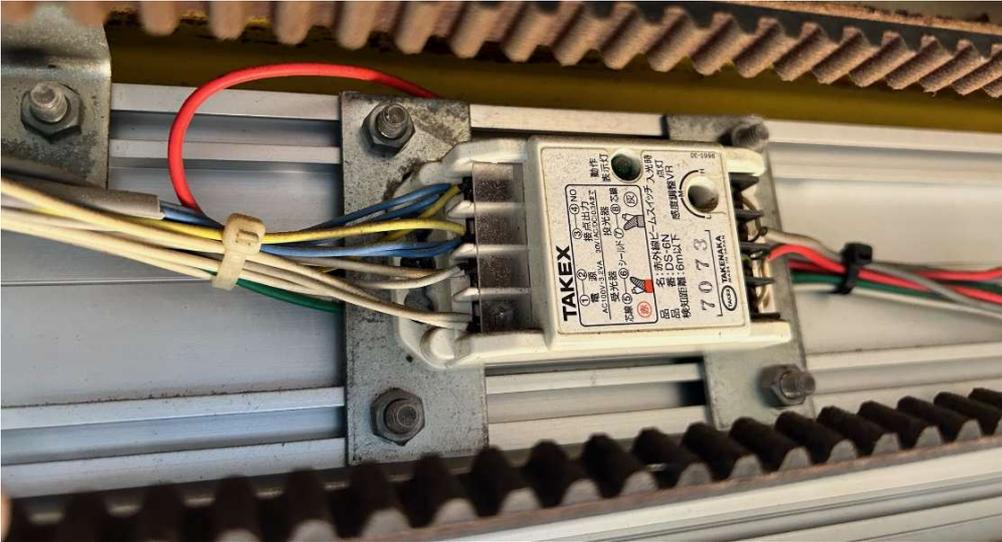


補助センサ/併用センサ



リミットスイッチ

件名：白石町健康センター

フロントの状態（正常な場合のみ省略可）

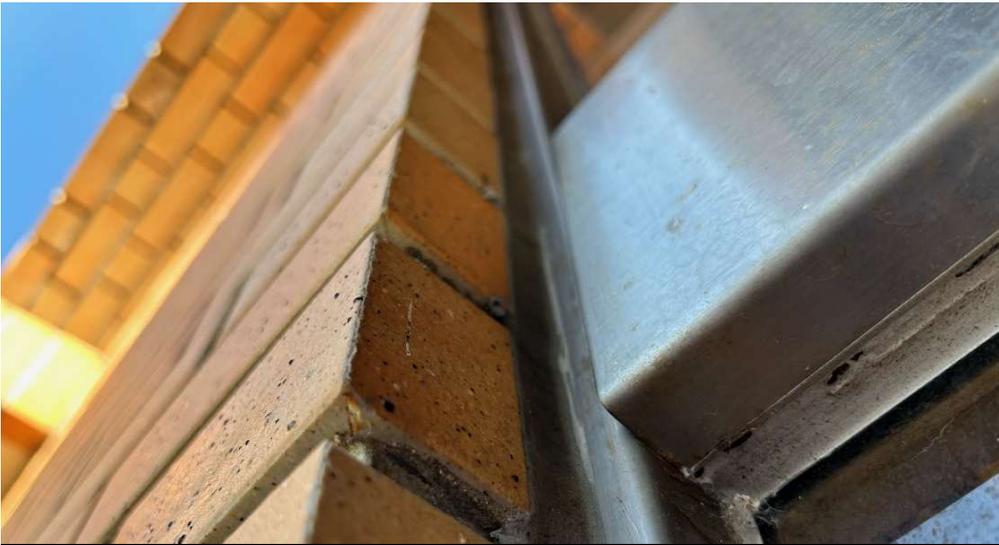


両サイド端に中からの  
錆膨張による膨れ有り

ドアの状態(正常な場合のみ省略可)



内観左側ドア、ドア上  
部のフレームに歪み

ガイドレール/ドアガイドの状態(正常な場合のみ省略可) **ガイドレールの修繕工事は済んでいます**

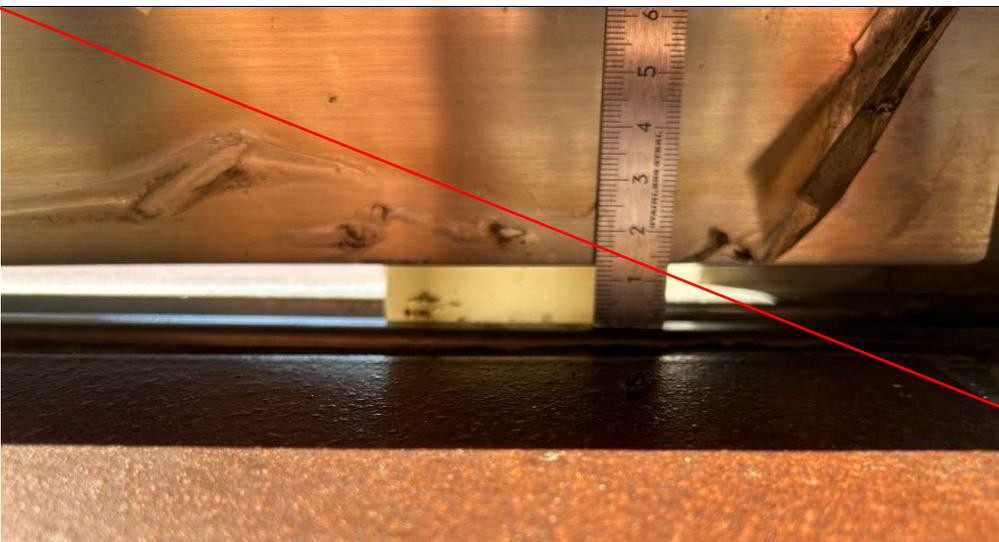

扉からガイドレールの  
余幅で戸先側が6mm  
に対し、戸尻側が  
14mmある

件名：白石町健康センター  
点検口

無	コメント
---	------

附属機器


	触れてくださいプレート有
---	--------------

その他（予備）

	セキュリティー有
--	----------

# SUS・ST内蔵納まり調査資料

現場名	佐石町健康センター		
住所	佐賀県佐賀市佐石町大字福田1312番地1		
設置場所	正出入口		
担当者			
既存エンジン	LOS-126D-T6	交換エンジン	
外側既存センサ	OAT-2V	外側センサ	<input type="checkbox"/> 併用
内側既存センサ	OAT-2V	内側センサ	<input type="checkbox"/> 併用
既存補助光線	DS6N	補助光線	<input checked="" type="checkbox"/> 1光線 <input type="checkbox"/> 2光線
ドア開閉方式	<input checked="" type="checkbox"/> スライド <input type="checkbox"/> 円形 <input type="checkbox"/> 2重スライド <input type="checkbox"/> フルオープン <input type="checkbox"/> 3重スライド	点検口寸法	縦 mm 横 mm
		ランマ	<input checked="" type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し
引き勝手(内観)	<input type="checkbox"/> 右引き <input type="checkbox"/> 左引き <input checked="" type="checkbox"/> 両引き	難易度	<input type="checkbox"/> 0.5~2.0h <input type="checkbox"/> 2.0~3.0h <input type="checkbox"/> 3.0~4.0h <input type="checkbox"/> 4.0~5.0h <input checked="" type="checkbox"/> 5.0~6.0h <input type="checkbox"/> 6.0~7.0h
EN寸法	L= 3.800	(現場作業時間)	
フロント	<input type="checkbox"/> アルミ <input checked="" type="checkbox"/> ステン <input type="checkbox"/> スチール <input type="checkbox"/> 木	特殊仕様	<input checked="" type="checkbox"/> 二つ割 <input type="checkbox"/> エンジン芯左右違う <input type="checkbox"/> 台板穴化工有り <input type="checkbox"/> カバーなし <input type="checkbox"/> 重量用 <input type="checkbox"/> 停電時解錠型 <input type="checkbox"/> 停電時施錠型 <input type="checkbox"/> バッテリー開放 <input type="checkbox"/> バッテリー閉鎖
仕上げ色	<input type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> HL <input checked="" type="checkbox"/> 鏡面 <input type="checkbox"/> シルバー <input type="checkbox"/> ブロンズ <input type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> ステンカラー <input type="checkbox"/> つや消し		
ドア種類	<input type="checkbox"/> アルミ框 <input checked="" type="checkbox"/> 強化ガラス <input type="checkbox"/> ステン框 <input type="checkbox"/> スリム框 <input type="checkbox"/> 両面フラッシュ <input type="checkbox"/> 片面フラッシュ <input type="checkbox"/> 中棧付き	必要人員	<input type="checkbox"/> 1人 <input checked="" type="checkbox"/> 2人 <input type="checkbox"/> 3人 <input type="checkbox"/> 4人以上
		電源	<input type="checkbox"/> コンセント <input type="checkbox"/> 壁スイッチ <input type="checkbox"/> 直結
ドア寸法	DW 913 DH 2130 DT 28	現場状況	<input checked="" type="checkbox"/> 有人現場 <input type="checkbox"/> 無人現場
ドア吊元ピッチ	120 mm	障害物	<input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し
引き残し	90 mm	現場写真	<input checked="" type="checkbox"/> 全体 <input checked="" type="checkbox"/> 正面 <input checked="" type="checkbox"/> 内観 <input checked="" type="checkbox"/> 外センサ <input checked="" type="checkbox"/> 内センサ <input checked="" type="checkbox"/> 補助センサ <input type="checkbox"/> 電源 <input checked="" type="checkbox"/> エンジン内部(納まり)
ドア芯	65 mm		
取付け法	<input type="checkbox"/> ビス <input checked="" type="checkbox"/> ボルト <input type="checkbox"/> 溶接 <input type="checkbox"/> ガラスポケット <input type="checkbox"/> コーナピース	火気	<input type="checkbox"/> 電動グラインダー <input type="checkbox"/> 溶接機
		モール配線工事	<input type="checkbox"/> 有り m <input checked="" type="checkbox"/> 無し

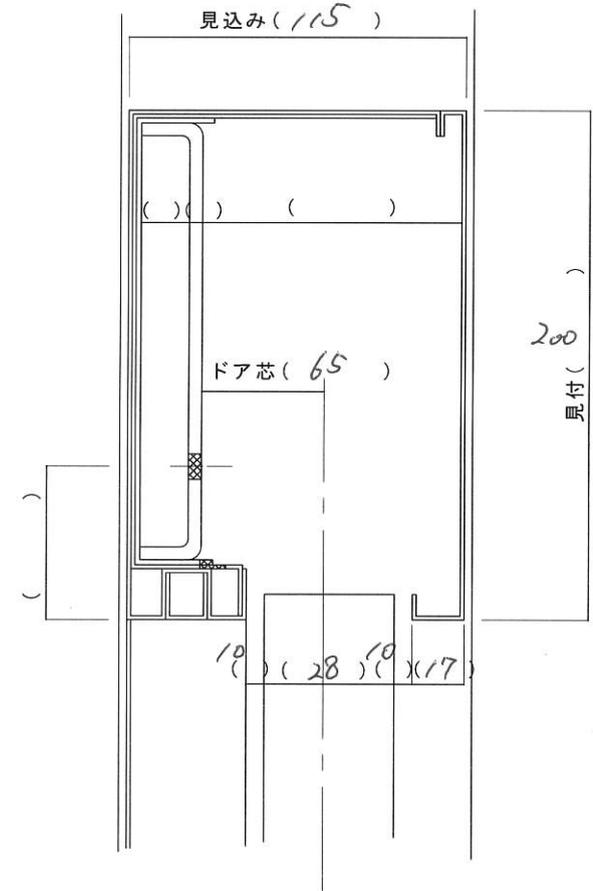

※ ガラスはJISを満たしていますか?		備考(駐車場情報・連絡事項など)
※ 安全距離はJISを満たしていますか?		
※ 保護方策を取る必要はありますか?	要・不要	
図面名称		部長 課長 設計 製回 照査 縮尺 設計監理
		1/20 施工
No. 月日 訂正事項		工事名
		設計番号
		図番
		NPO法人全国自動ドア産業振興会



FB割り付け図 両引き

JIS 安全距離 ( mm)


エンジン寸法L=( 3800 )

JIS 保護方策(要・不要)

現場名( 白石町健康センター )

※ 必要な保護方策 ( )

W=( 3860 )

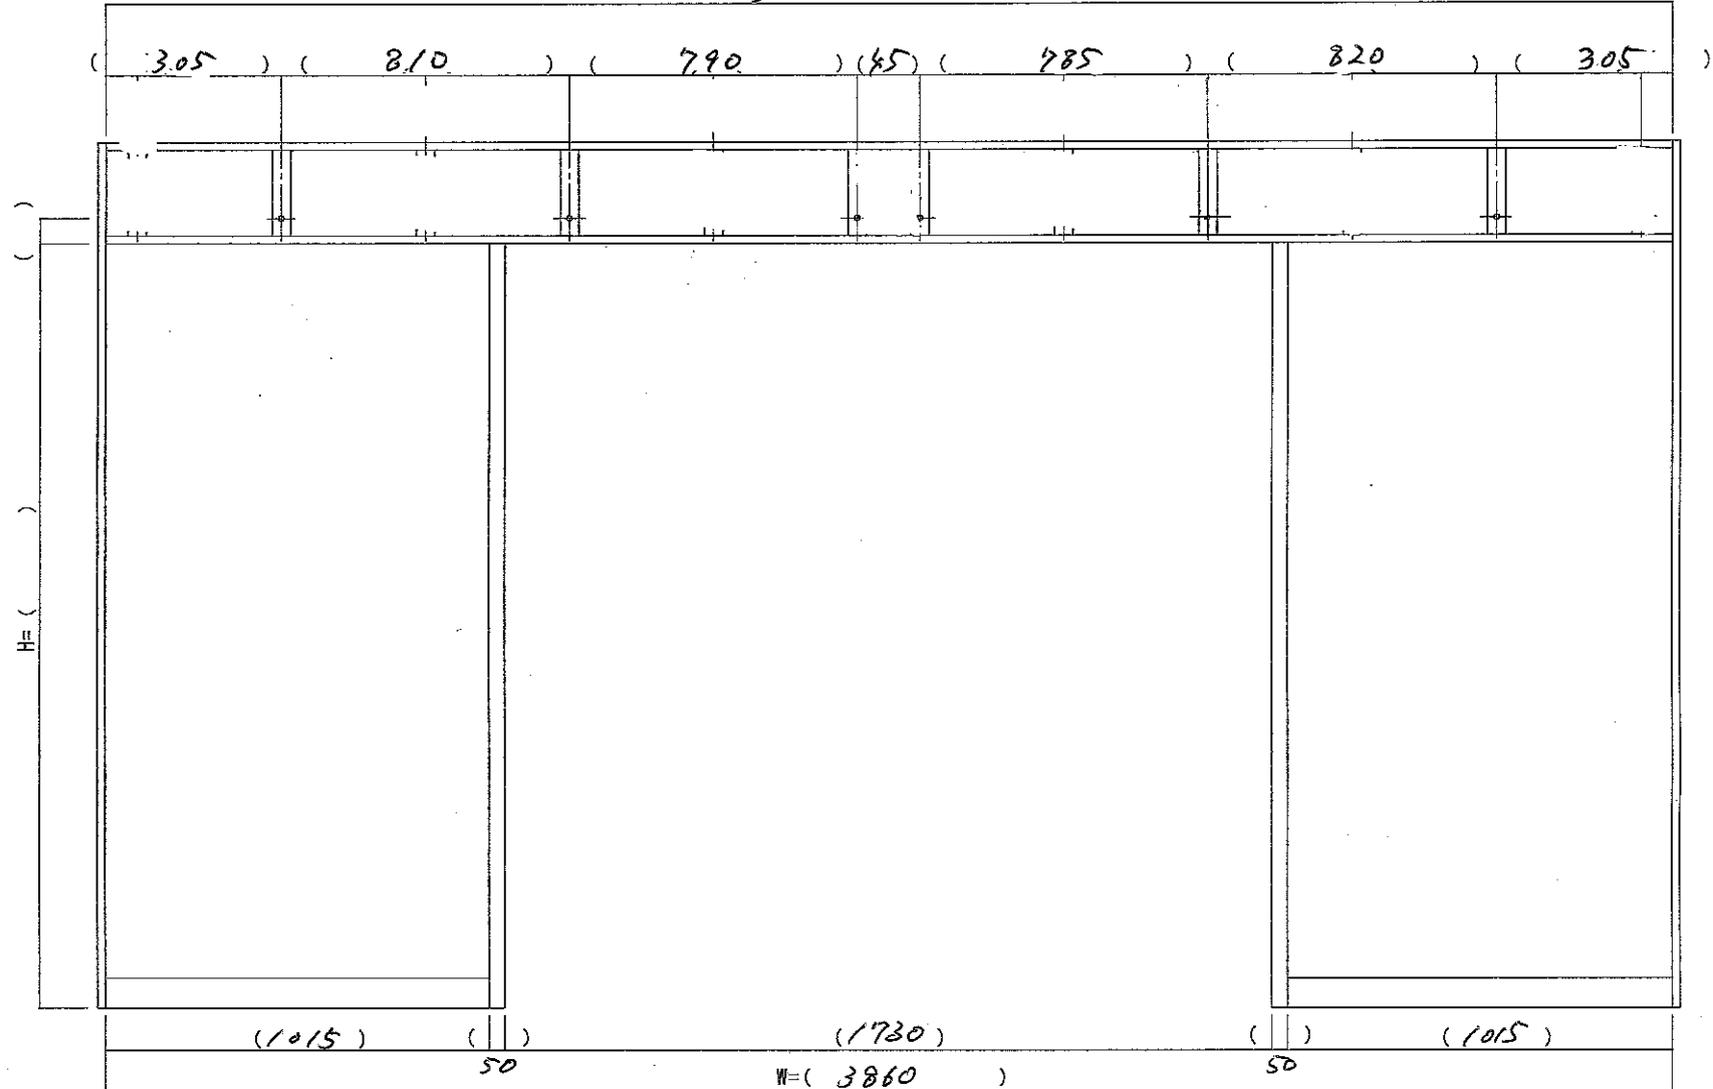

図面名称 FB割付図	△		訂正事項	No.	月日	JADSA	部長	課長	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名
	△											1/20	監工	設
						NPO法人全国自動車産業振興会						設	月 日	